


Cuatro (4) soporte de neopreno antivibratorio

Tubería galvanizada de 1" retorno

Tubería galvanizada de 1" Suministro

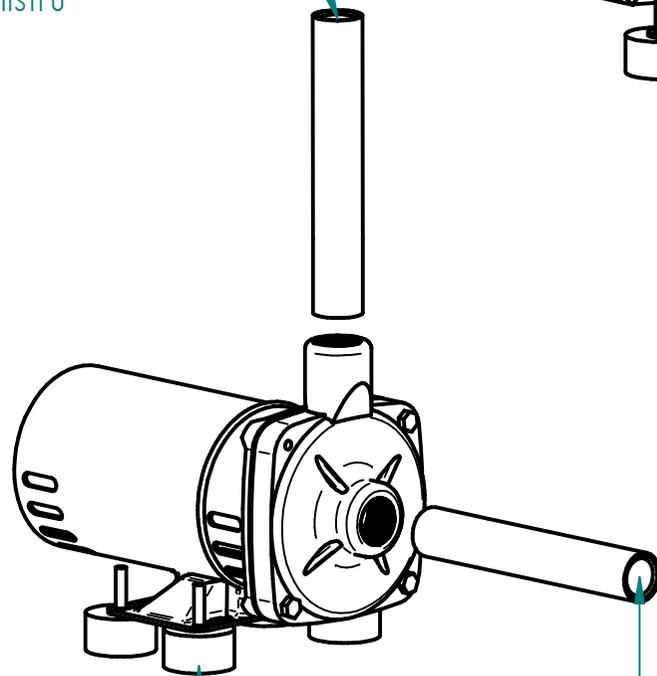

Tubería galvanizada de 1" retorno

Tubería galvanizada de 1" Suministro

Bomba centrífuga Modelo K5-M

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE AMÉRICA  
FACULTAD DE INGENIERÍA  
PROGRAMA DE INGENIERÍA MECÁNICA

Diseño de un sistema de aire acondicionado para la Procuraduría general de la Nación, sede judicial de Ibagüé.

Elaboró:  
Jonathan Steeven Acosta Acevedo  
Richard Esteban Ricaurte Zarta

Plano de instalación de las bombas centrífugas

Observaciones: Dimensiones en milímetros (mm), tolerancias de +/- 5mm

Fecha Febrero / 2020	Tamaño A4	Plano número 6/8
-------------------------	--------------	---------------------